Schalplan S003 - Decke über EG

GRUNDRISS

M 1:50

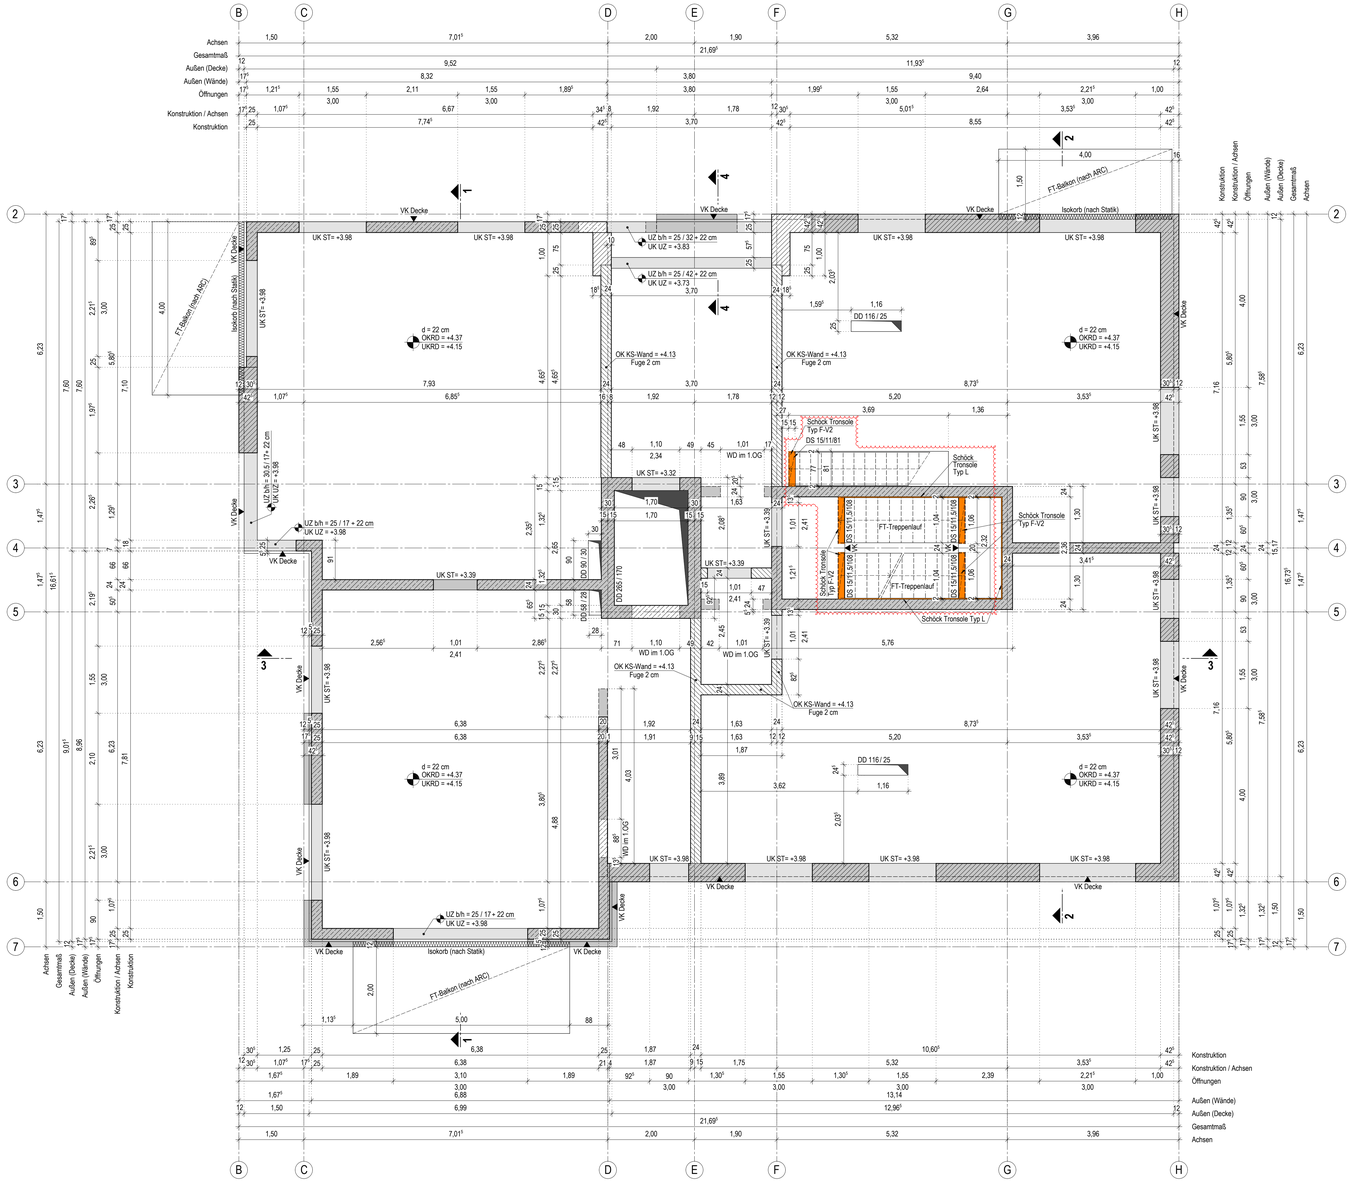

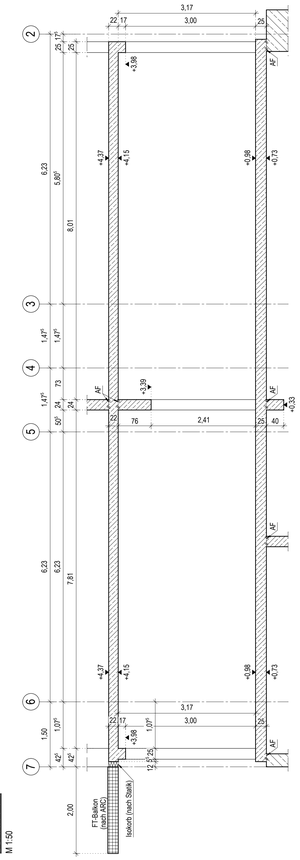

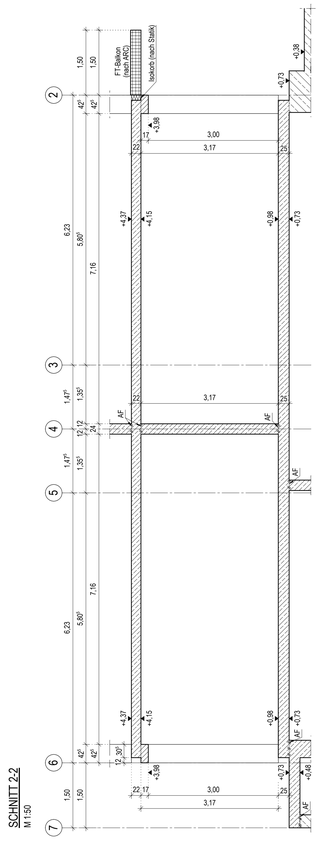

SCHNITT 3-3

M 1:50

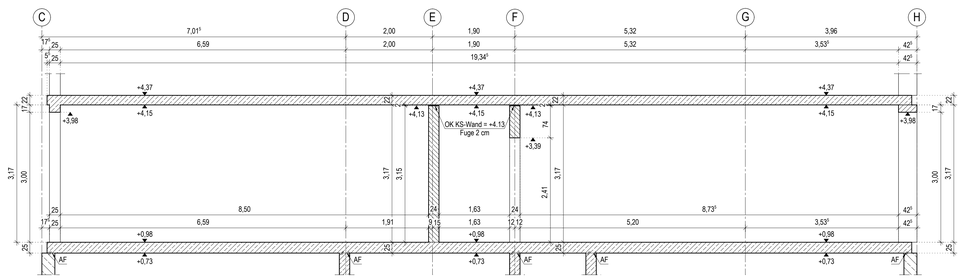

SCHNITT 4-4

M 1:50



BETONGÜTE DER BAUTEILE				DIN EN 1992-1-1
BAUTEIL	Umgebung	Expositionsklasse/ Betondeckung	Feuchtigkeits-klasse	Betonfestig-keitsklasse
Dachdecken (DüSOG)	oben	XC3 d= 35 mm	WO	C25/30
	unten	XC1 d= 25 mm	WO	
Geschossdecken (DüUG - DüOG - innen)	beidseitig	XC1 d= 25 mm	WO	C25/30
Außendecke UG	oben	XC3 d= 35 mm	WO	C30/37 WU
	unten	XC1 d= 25 mm	WO	
Terrase (DüSOG - DüOG)	oben	XC3 d= 35 mm	WO	C25/30
	unten	XC1 d= 25 mm	WO	
Bodenplatte	oben	XC3, XD1 d= 55 mm	WO	C40/50 WU
	unten	XC2, XA2 d= 55 mm	WF	
Rampe	oben	XD1 d= 55 mm	WO	C30/37 WU
	unten	XC2 d= 35 mm	WF	
Treppenläufe und Podeste	beidseitig	XC1 d= 25 mm	WO	C25/30
Balkone EG, OG1, OG2	beidseitig	XC3 d= 35 mm	WO	C25/30
Außenwände UG; UG/SO2	außen	XC2 d= 35 mm	WO	C30/37 WU
	innen	XC3 d= 35 mm	WO	
Außenwände EG-OG5	beidseitig	XC1 d= 25 mm	WO	C25/30
Innenwände UG	beidseitig	XC3 d= 35 mm	WO	C30/37
Innenwände EG-OG5	beidseitig	XC1 d= 25 mm	WO	C25/30
Rampenwände	außen	XC2 d= 35 mm	WO	C30/37
	innen	XC4, XD1 d= 55 mm	WO	
Stützen UG	umlaufend	XC3 d= 35 mm	WO	C30/37
Unterzüge OG5	oben	XC3 d= 35 mm	WO	C25/30
	unten	XC1 d= 25 mm	WO	
Unterzüge EG-OG4	beidseitig	XC1 d= 25 mm	WO	C25/30
Unterzüge UG/01, UG/02, UG/05	oben	XC3 d= 35 mm	WO	C30/37
	unten	XC1 d= 25 mm	WO	
Unterzüge UG/03, UG/04, UG/06	beidseitig	XC1 d= 35 mm	WO	C25/30
Überzuge UG	oben	XC3 d= 35 mm	WO	C30/37
	unten	XC1 d= 25 mm	WO	
Attika	beidseitig	XC1 d= 25 mm	WO	C25/30

GÜTEKLASSE DER BAUSTOFFE			
BETONSTAHL	MAGERBETON	BAUSTAHL	MAUERWERK
BSt 500 S (A) BSt 500 M (A)	C10/15	S235	POROTON-S8-MW (d=36,5/42,5)-10-0,75-DM

Legende:

- Aufgehendes Bauteil
- Stahlbeton
- Magerbeton
- WU-Beton
- Mauerwerk
- Kalksandstein
- Deckendurchbruch
- Deckendurchbruch / Kernbohrung Decke
- Arbeitsfuge
- Verdeckte Kante

WTR	= Wandartiger Träger	NT	= Nicht tragend	DD	= Deckendurchbruch [l/b]
WU	= Wasserundurchlässiger Beton	VK	= Vorderkante	WD	= Wanddurchbruch [b/h]
UZ, ÜZ	= Unter- bzw. Überzug	OKRB	= OK Rohboden	DS	= Deckensprung
ST	= Sturz	UKRB	= UK Rohboden	AF	= Arbeitsfuge
BP	= Bodenplatte	OKRD	= OK Rohdecke	BRH	= Brüstungshöhe ab OKRD
OK	= Oberkante	UKRD	= UK Rohdecke	BSA	= Bodenschacht
UK	= Unterkante	KS	= Kalksandstein		

Änderungen/ Klärungen

- Änderungswolke
- Klärungswolke

PLANINHALT	PLAN NR.	INDEX
Schalplan - Decke über EG	S003	01

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	GEZEICHNET
01	27.03.2023.	Anpassung nach ARC	TB
00	20.02.2023.	Planerstellung	DK