



C 30'37, c= 35 π



Unstimmigkeiten sind dem Planverfasser unmittelbar mitzuteilen! Dieser Plan ist mit den Werkplänen des Architekten gültig! Alle Maße sind vor Ort zu prüfen.

BETONSTAHL: BST 500S / 500M
MINDESTWERTE FÜR BIEGEROLLENDURCHMESSER d_{min} BEI
BETONSTAHL BST 500S GEMÄß DIN EN 1992-1-1 NA Tab. 8.1 NA

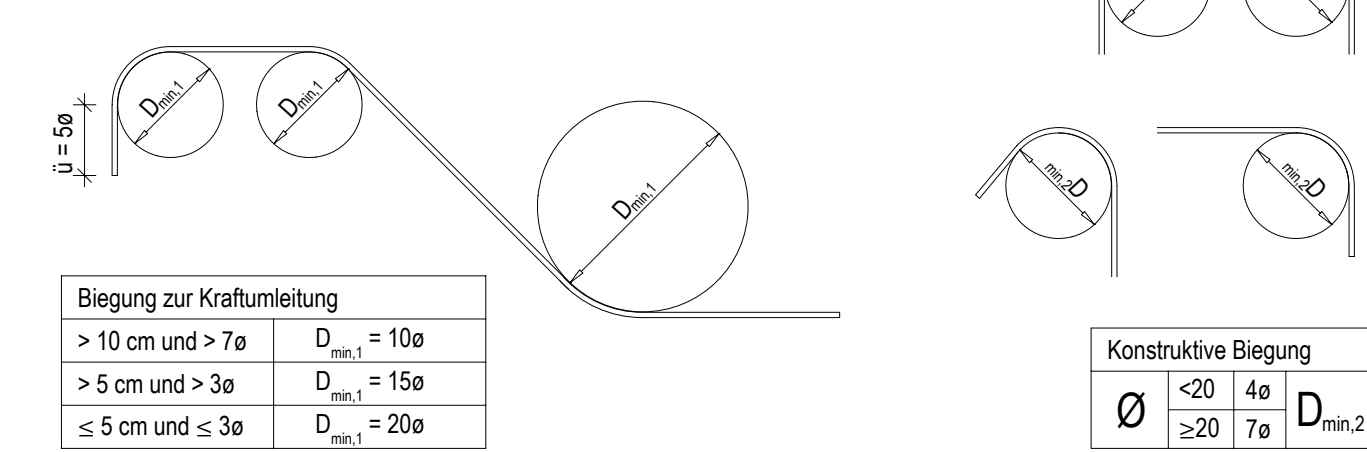

BETONGÜTE DER BAUTEILE				DIN EN 1992-1-1	
BAUTEIL	Umgebung	Expositionsklasse/ Betondeckung		Feuchtigkeits- klasse	Betonfestig- keitsklasse
Fundamente		XC2	d= 35 mm	W0	C30/37

BETONSTAHL BSI 500 S (A) BSI 500 M (A)	MAGERBETON C10/15	BAUSTAHL S235	MAUERWERK -
--	----------------------	------------------	----------------

 Stahlbeton
 Aufgehendes Bauteil
 Arbeitsfuge

 Magerbeton
 Verdeckte Kante

WTR	= Wandartiger Träger	BP	= Bodenplatte	OKRD	= OK Rohdecke
WU	= Wasserundurchlässiger Beton	SF	= Streifenfundament	UKRD	= UK Rohdecke
UZ, ÜZ	= Unter- bzw. Überzug	EF	= Einzelfundament	DD	= Deckendurchbruch [ltb]
ST	= Sturz	OK	= Oberkante	AF	= Arbeitsfuge
S	= Stütze	UK	= Unterkante	EB	= Einbauteil

 Änderungswoke

PLANINHALT	PLAN NR.	INDEX
Bewehrungsplan - Streifenfundamente 1/2	B08	A